

## 志賀原子力発電所 1号機 使用済燃料貯蔵プールからの 水飛散について

平成19年3月25日  
北陸電力株式会社

平成19年3月25日9時42分に発生した能登半島沖地震に伴い、発電所建屋、機器の巡視点検を実施したところ、1号機原子炉建屋4階において、使用済燃料貯蔵プール周辺に水が飛散しているのを発見しました。飛散した量は、約45リットル、放射エネルギーは約750万ベクレルでした。そのうち、養生シート外には約8リットル、放射エネルギーは約130万ベクレルでした。飛散した水については速やかに拭き取りました。外部への放射能の影響はありません。


原因は、地震により、使用済燃料貯蔵プールの水が揺れ、飛散したものと推定しています。

本件については、石川県、志賀町と締結している連絡基準に係る覚書に基づき連絡しています。


以 上

別紙：使用済燃料貯蔵プール水の飛散状況

# 使用済燃料貯蔵プール水の飛散状況



1号機 原子炉建屋4階

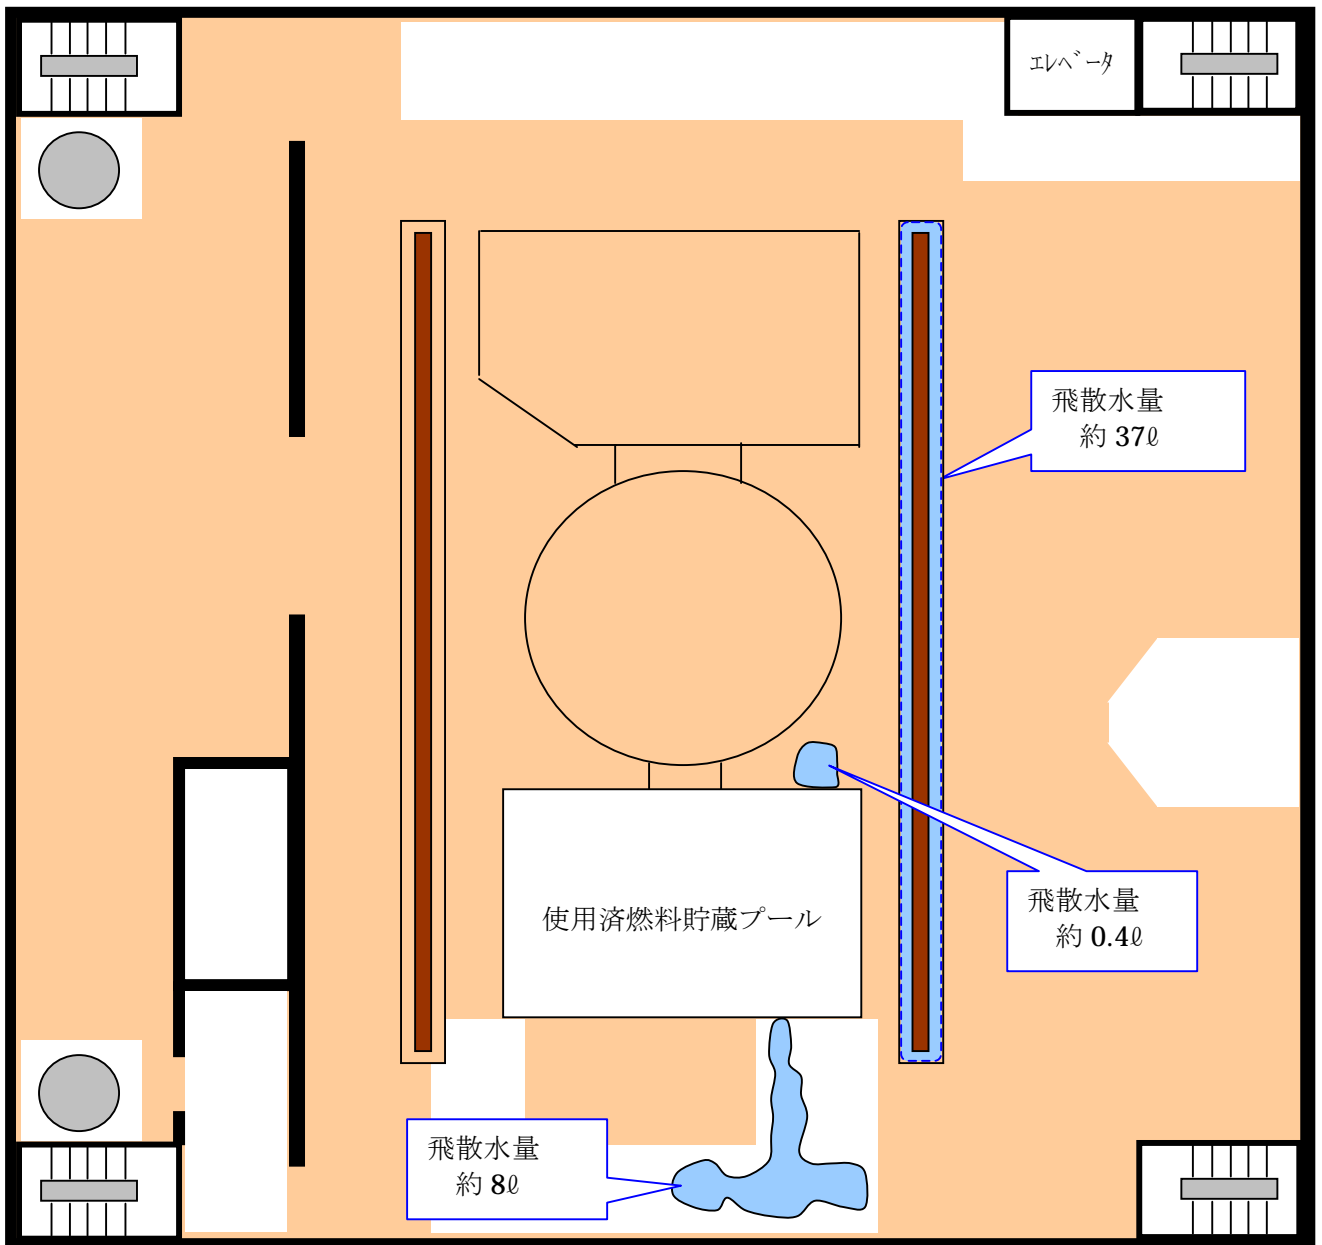

シート養生範囲