

片貝別又発電所の部分出力による営業運転開始について

平成27年12月11日
北陸電力株式会社

当社が平成25年5月から富山県魚津市で建設工事を進めてきた片貝別又発電所が、本日（12月11日）に部分出力（3,000kW）で営業運転を開始しましたのでお知らせいたします。

11月までに発電所の水路・発電設備に関する工事が完了したため、現在の河川流量において試験・検査が実施できた3,000kW以下の出力で営業運転を開始いたします。

なお、最大出力（4,400kW）での営業運転開始は平成28年5月の予定です。

<片貝別又発電所の概要>

所在地	富山県魚津市山女字別又
水系・河川名	片貝川水系 別又谷
発電方式	水路式
発電所出力	4,400 kW
使用水量	1.80m ³ /s
有効落差	297.80m
発電電力量	約1,740万kWh/年 (一般家庭約 4,800軒分の年間使用電力量に相当)
CO ₂ 削減量	約 1.06万t-CO ₂ /年 [※]


※当社2014年度調整後CO₂排出係数を使用して試算

以上


添付資料：片貝別又発電所写真

添付資料

取水設備周辺
(取水ダム上流側より)

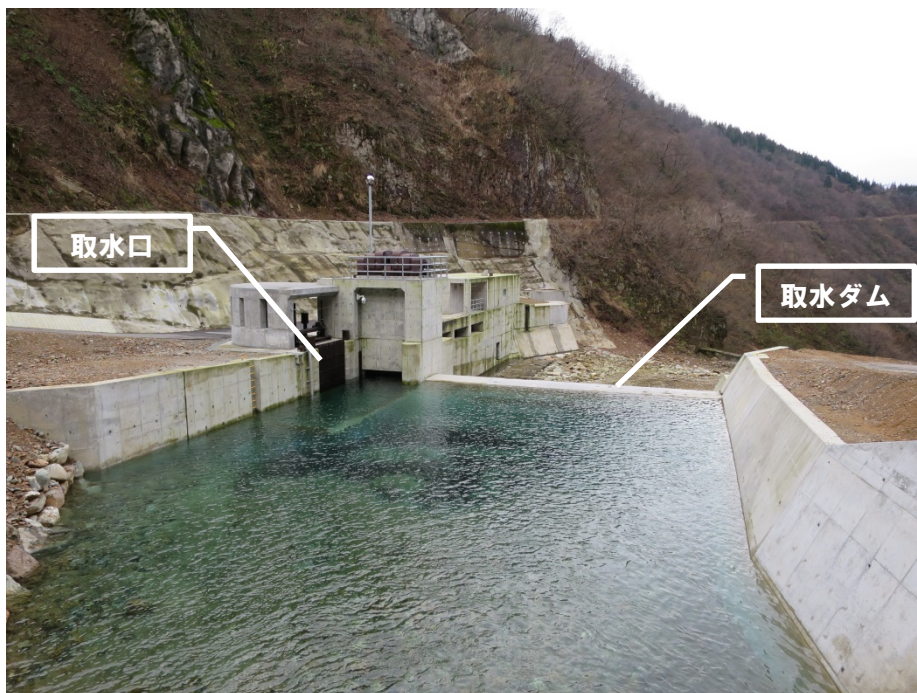

水圧管路～発電所周辺
(放水口対岸より)

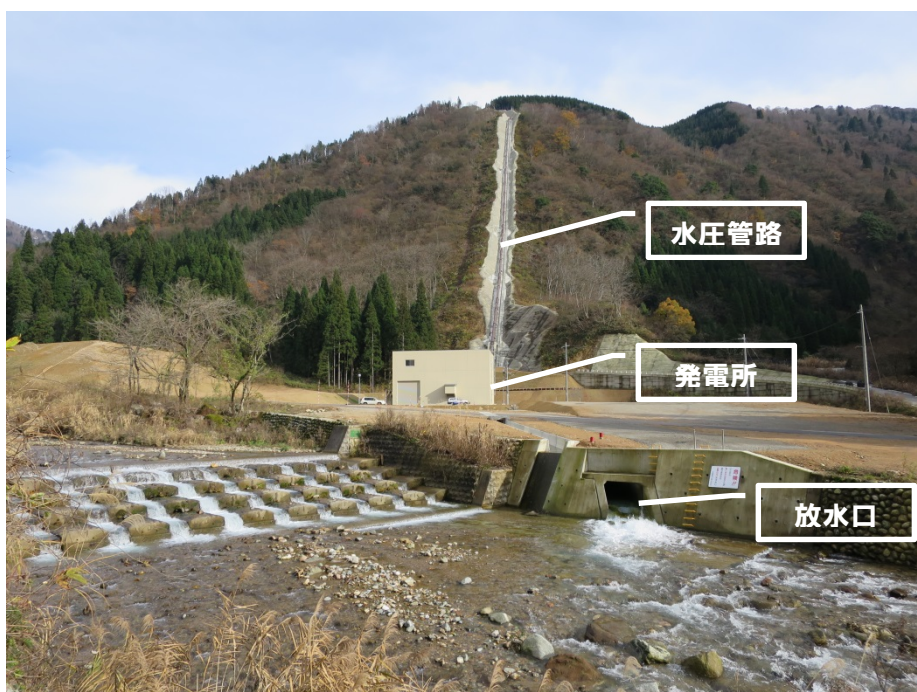

発電所建物内
水車・発電機

