

電気料金燃料費調整単価(2023年11月分)のお知らせ

2023年9月28日
北陸電力株式会社

本日、電気料金の燃料費調整に用いる2023年8月の貿易統計値が発表されたことに伴い、2023年6月～2023年8月の平均燃料価格が確定いたしましたので、2023年11月分電気料金に適用される燃料費調整単価について、以下のとおりご案内いたします。

政府の電気・ガス価格激変緩和対策事業（以下「政府の負担軽減策」という）の継続により、2023年11月分電気料金においては、低圧でお使いのお客さまは3円50銭、高圧でお使いのお客さまは1円80銭を差し引いて算定しております。

2023年11月分の従量電灯のモデル料金は政府の負担軽減策▲805円に加え、燃料費調整▲1,267円を適用した結果6,676円となりました。

記


1. 燃料費調整単価および適用時期（使用電力量1kWhあたり[消費税等相当額込み]）

（1）低圧のお客さま

適用対象	2023年10月分	2023年11月分	10月分との差
低圧のお客さま	▲8円63銭	▲9円01銭	▲38銭

- ・北陸エリアのお客さまに適用。
- ・11月分：10月の検針日から11月の検針日の前日までのご使用分。
- ・低圧のお客さまは政府の負担軽減策▲3円50銭を含む。

（従量電灯B、30A、230kWh/月ご使用の場合）

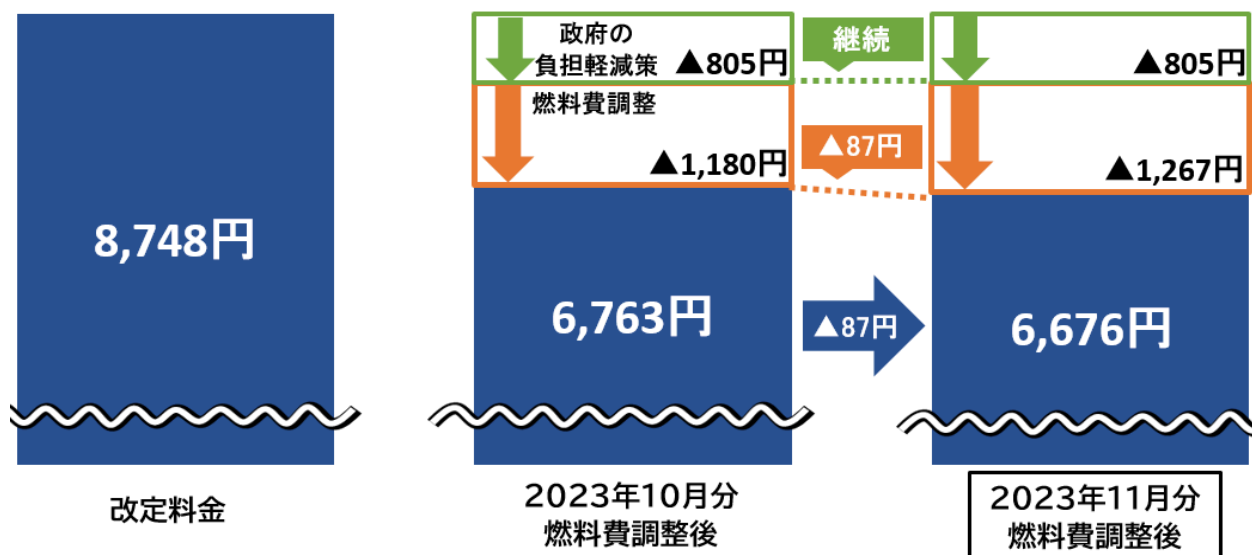

- ・消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金を含む。

(2) 高圧・特別高圧のお客さま

適用対象	2023年10月分	2023年11月分	10月分との差
高圧のお客さま	▲ 7 円25銭	▲ 7 円66銭	▲41銭
特別高圧のお客さま	▲ 5 円36銭	▲ 5 円76銭	▲40銭

- ・北陸エリアのお客さまに適用。
- ・11月分：11月1日から11月30日までのご使用分。
- ・高圧のお客さまは政府の負担軽減策▲1円80銭を含む。
- ・特別高圧のお客さまについては、当該事業の対象外。

なお、高圧・特別高圧でお使いのお客さまについては、「燃料費調整単価」（今回お知らせ）と「市場価格調整単価」を合計した「燃料費等調整単価」が適用されます。

2023年11月分電気料金に適用される市場価格調整単価については、日本卸電力取引所における2023年10月21日～11月20日のスポット市場価格（北陸エリアプライス）にもとづき算定する平均市場価格が確定次第、改めてご案内いたします。

以上

(参考1) 平均燃料価格

- ・ 低圧に適用する燃料費調整単価を算定する場合の平均燃料価格

(円/kl)

基準燃料価格	2023年6月～8月 平均燃料価格 (2023年11月分)	基準燃料価格との差	2023年5月～7月 平均燃料価格 (2023年10月分)
79,800	46,400	▲33,400	48,700

- ・ 高圧・特別高圧に適用する燃料費調整単価を算定する場合の平均燃料価格

(円/kl)

基準燃料価格	2023年6月～8月 平均燃料価格 (2023年11月分)	基準燃料価格との差	2023年5月～7月 平均燃料価格 (2023年10月分)
79,300	46,200	▲33,100	48,500

(参考2) 貿易統計実績

	2023年 6月	7月	8月	6～8月 平均	2023年 5～7月 平均
原油価格(円/kl)	71,957	72,095	73,500	72,598	72,562
LNG価格(円/t)	87,053	89,046	88,270	88,168	88,546
石炭価格(円/t)	31,650	29,564	27,398	29,440	31,293

(参考) 燃料価格、為替レートの推移


	2023年 6月	7月	8月	6～8月 平均	2023年 5～7月 平均
為替レート(円/\$)	139.3	142.4	142.4	141.3	139.0
原油価格(\$/b)	82	81	82	82	83
LNG価格(\$/t)	625	626	620	624	637
石炭価格(\$/t)	227	208	192	208	225

(参考3) 燃料費調整の概要

- ・ 燃料費調整制度は、事業者の効率化努力の及ばない燃料価格や為替レートの影響を外部化することにより、経済情勢の変化を出来る限り迅速に料金に反映させる制度です。
- ・ 基準燃料価格と3カ月ごとの平均燃料価格を比較して、その燃料費の変動幅に応じて電気料金を毎月、自動的に調整いたします。
- ・ なお、高圧および特別高圧については、燃料費調整に加え、基準市場単価と1カ月の平均市場価格を比較して、その市場価格の変動幅に応じた調整も加わります。

[燃料価格の算定期間と電気料金適用月のイメージ]

● 低圧でお使いの場合

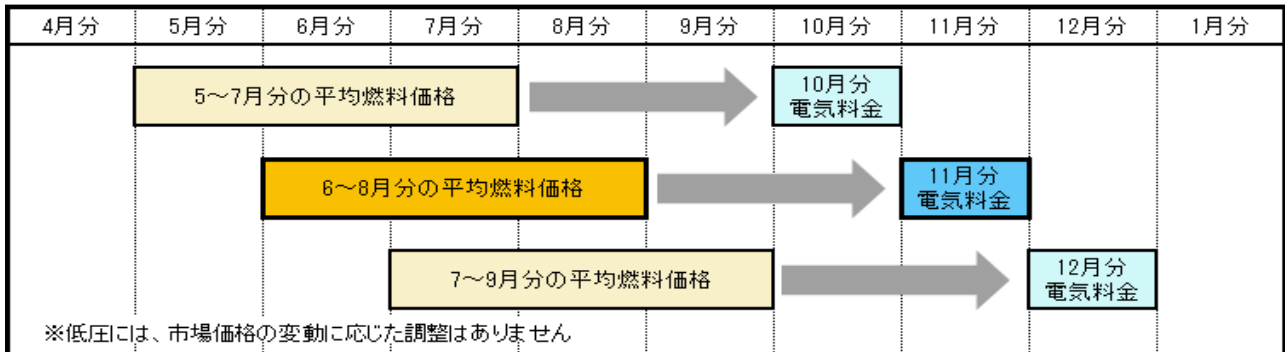

● 高圧・特別高圧でお使いの場合

